



Załącznik Nr 2
do zapytania ofertowego

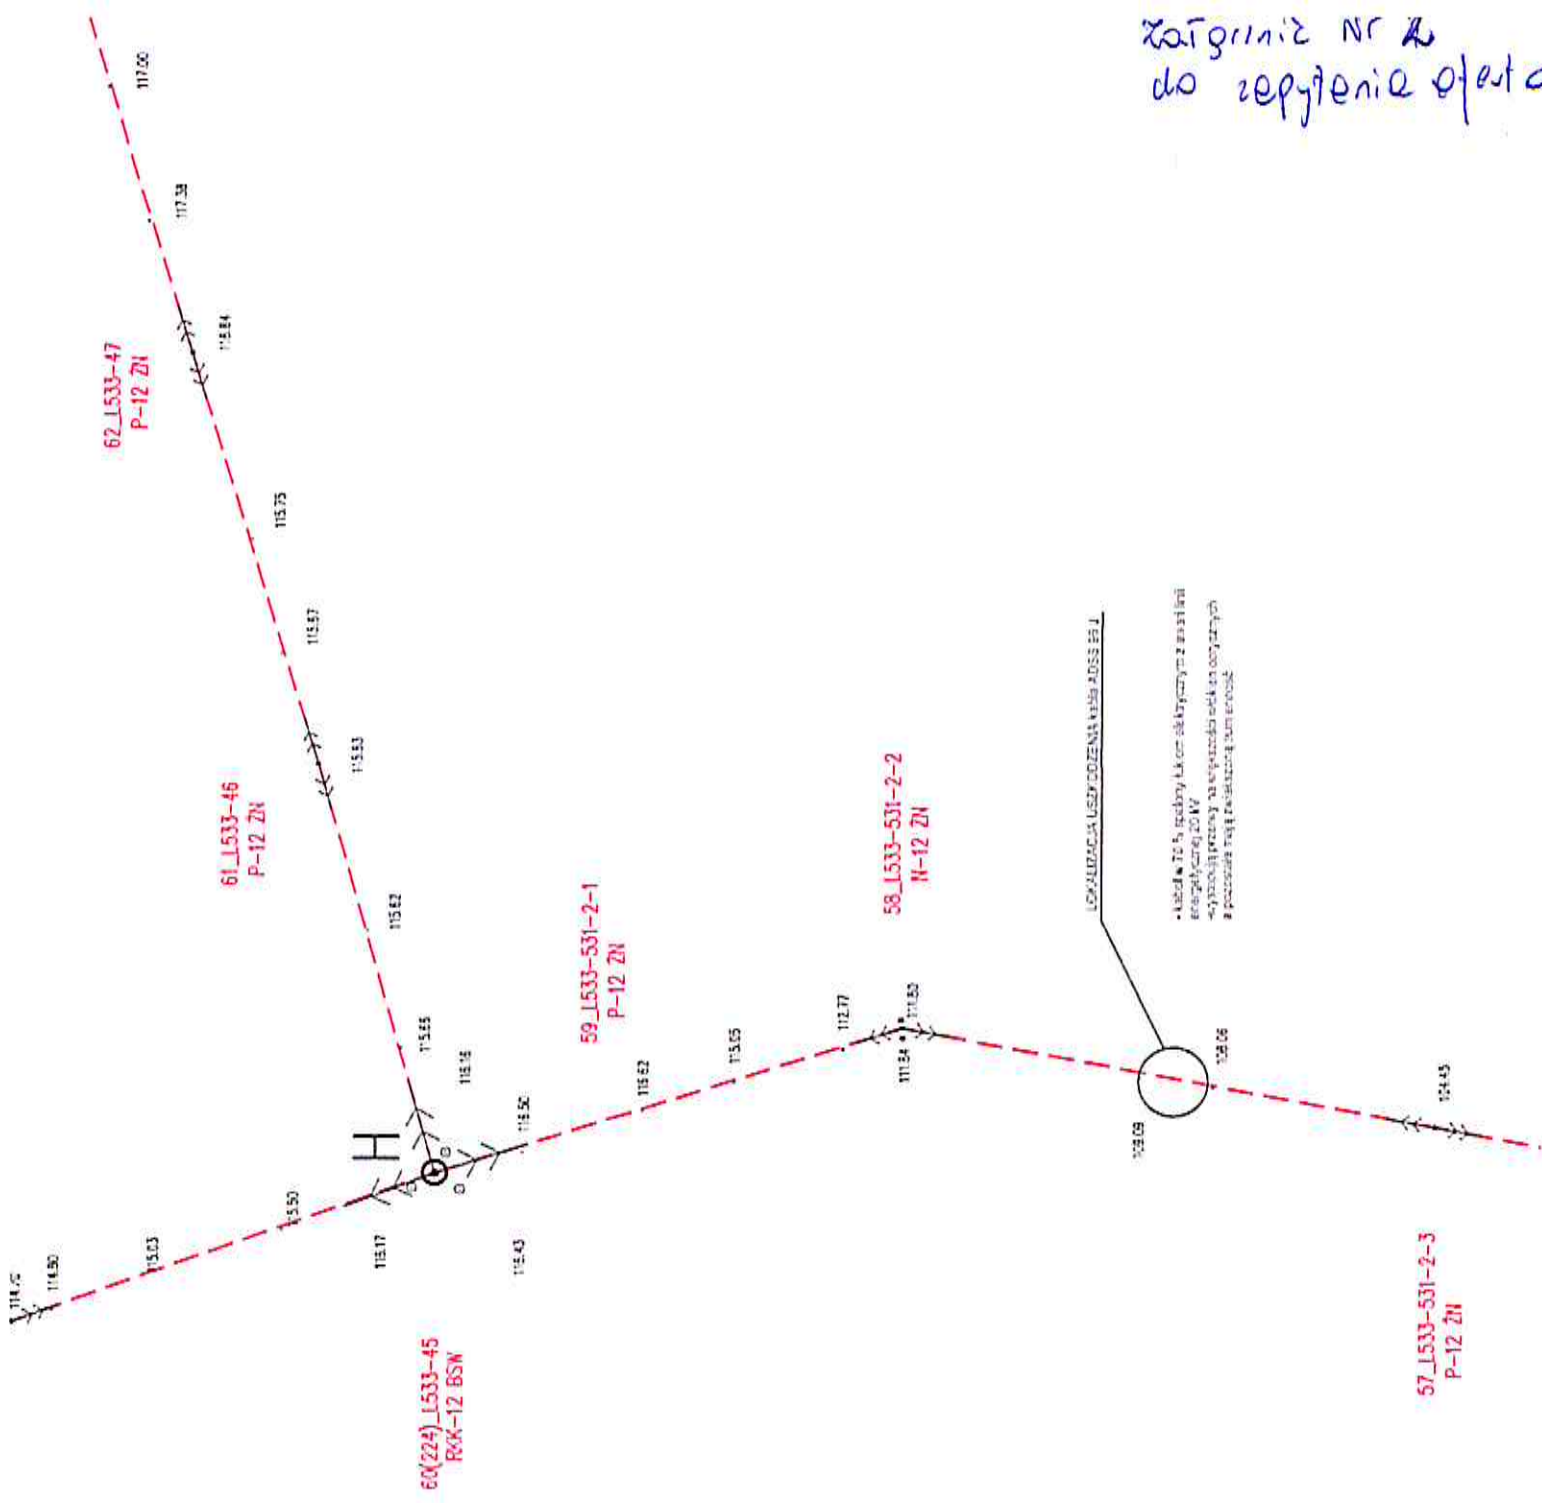

• Uszkodzone 500V urządzenia elektryczne zasilane energią z sieci 20kV
• Wykonanie prac naprawczych na uszkodzonych urządzeniach
• Pozostawienie urządzeń w stanie uszkodzonym

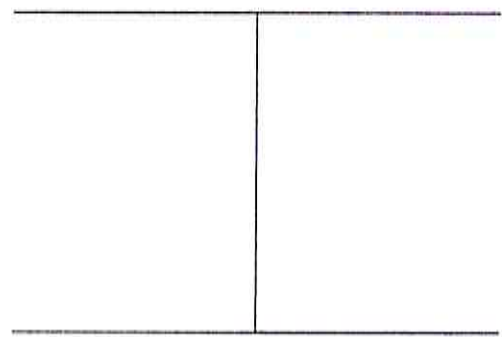

Z up. Wójta
mgr Andrzej Bobrek
SEKRETARZ GMINY